

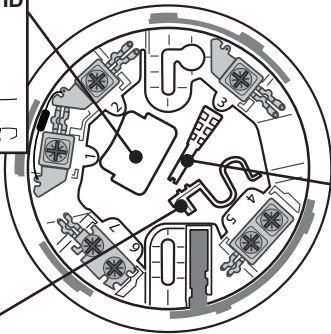


Wymij opcjonalny identyfikator czujki oraz elementy blokady ze środka gniazda i zamontuj zgodnie pkt. 1, 2 i 4. Szczegóły okablowania na następnej stronie.



SZCZEGÓŁY OKABLOWANIA

WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA (opcja)

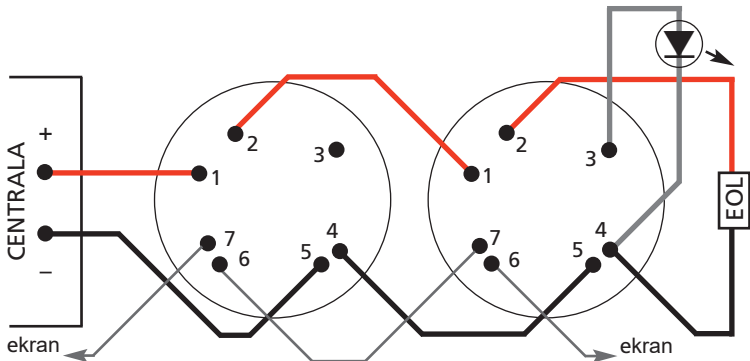

- Wymagana poprawna polaryzacja
- Nie należy montować na nierównych powierzchniach
- Zaciski 0.4-2.5mm²
- Dla najlepszej wydajności sugerujemy stosowanie przewodów ekranowanych.

SZCZEGÓŁY OZNACZENIA

Zacisk nr	Funkcja
1	+Ve WEJ CIE
2	-Ve WYJ CIE
3	Wskaźnik zadziałania +Ve
4	0V
5	0V
6	Ekran
7	Ekran

